

# Tájékoztató

A Červinka típusú tűzoltó készülékek forgalmazásáról



**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  
2013.**

A BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (a továbbiakban: KKI) jelzése alapján a hatóság tudomására jutott, hogy a Červinka Czeh Republik s.r.o által gyártott és forgalmazott **P6Če** típusú **6 kg töltetű ABC porral oltó** tűzoltó készülékek **egyes** példányai a korábban 660/38/2006 vagy 660/15/2007 vagy 660/26/2011-TVL számú tanúsítvánnyal rendelkező termékektől eltérnek. A szabályos termékek beazonosítását az 1. és 2. táblázat tartalmazza.

**1. táblázat:** A tűzoltó készülék akkor P6Če típusú, amennyiben **a címkén** az alábbi feliratok olvashatók:

Azonosító	Felirat a címkén	Felirat helye a készülék címkéjén – 1. kép
Típus:	P6Če	1. kép címke 4. rész
Tanúsítvány száma:	660/38/ 2006 vagy 660/15/2007 vagy 660/26/2011 - TVL	1. kép címke 4. rész
GYÁRTÓ	Červinka-Czeh Republik s.r.o (1265 Rostislavova, 686 01 Uherské Hradiště )	1. kép címke 5. rész
Gyártási hónap, év	A <b>tartály paláston</b> lévő beütött jelzés elején, a Červinka felirat után pl.: „CERVINKAN P6Če <b>03/2009</b> 7,8 L ...” stb.	lásd az 1. képen: „Gyártási év helye” jelzést

**2. táblázat:** A P6Če tűzoltó készüléket **nem kell visszaküldeni, ha a szelepszervélyén** az alábbi jelzés, felirat **együttesen szerepel:**

Helyes felirat tartalma	Felirat található a	Felirat helye a szelepen
CE 0036	szelepszervély testén, a nyomásmérő oldalán	2. kép
Y	szelepszervély testén, a nyomásmérővel ellentétes oldalon	3. kép

1. kép




Gyártási év a tartályon

címke 5. rész


címke 4. rész

2. kép

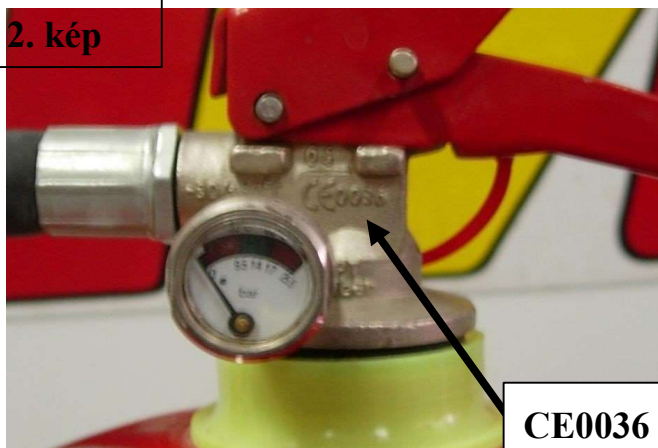

CE0036

3. kép

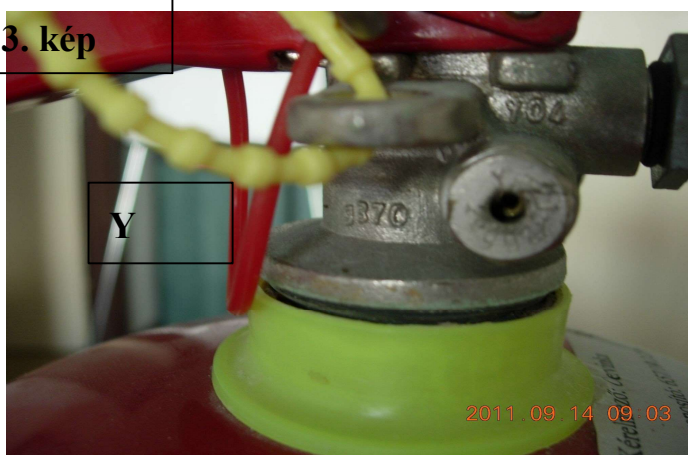

Y

2011 09 14 09 03

2

A KKI a 187/2011/TVL számú nemmegfelelési eljárása keretében született 51-2/2013/KKI számú értékelési jelentés, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal MKEHPIFO-00614/022/2012 számú határozata alapján 2013. március 22-én **kiterjesztette a nemmegfelelési eljárás alá vont, eltérő szelepszervelvényel szerelt tűzoltó készülékekre a P6Če tűzoltó készülék 660/38/2006, 660/15/2007 és 660/26/2011 számú tanúsítványainak érvényességét.**

A tanúsítványok kiterjesztésének érvénye megszűnik:

- a tűzoltó készülék tartályába ütött gyártási időponttól számított 5 évnél idősebb készülékek esetében;
- a tűzoltó készülékek alapkarbantartáson kívüli javítása, a tartály és a szelep bontásával járó karbantartása, vagy bármilyen jellegű újratöltése esetén. Az ilyen jellegű beavatkozás esetén minden további, a tűzoltó készülék nemmegfelelésével kapcsolatosan felmerülő felelősség a karbantartóra hárul. (A tömlővégi lövőke, vagy a tömlő cseréje kivételt képez.)

Ez a **korlátozás nem vonatkozik** a 2012-től gyártott (660/26/2011/TVL tanúsítvány számmal forgalomba bocsátott), valamint a gyártó által visszahívott és az eredeti szelepszervelvénynek megfelelő típusú szeleppel ellátott, a gyártó által ellenőrzött és megfelelőnek ítélt falvastagságú tartállyal szerelt, a felhasználókhöz visszajuttatott készülékekre. Ezen tűzoltó készülékek tartályainak sorozatszámát a KKI nyilvántartja.

A KKI az elvégzett tűzoltó készülék vizsgálatok tapasztalatai alapján felhívja a figyelmet az alapkarbantartás során a tömlő és a tömlővégi lövőke fokozott ellenőrzésére, szükség esetén cseréjére.

A 660/38/2006, 660/15/2007 és 660/26/2011 tanúsítványok kiterjesztése alapján a nemmegfelelési eljárásban érintett, készenlétben tartott P6Če tűzoltó készülékek szabályos **készenlétben tartása, valamint éves alapkarbantartása elvégezhetővé válik a megfogalmazott megkötések figyelembevételével.**